



Rozdzielnica RCH2

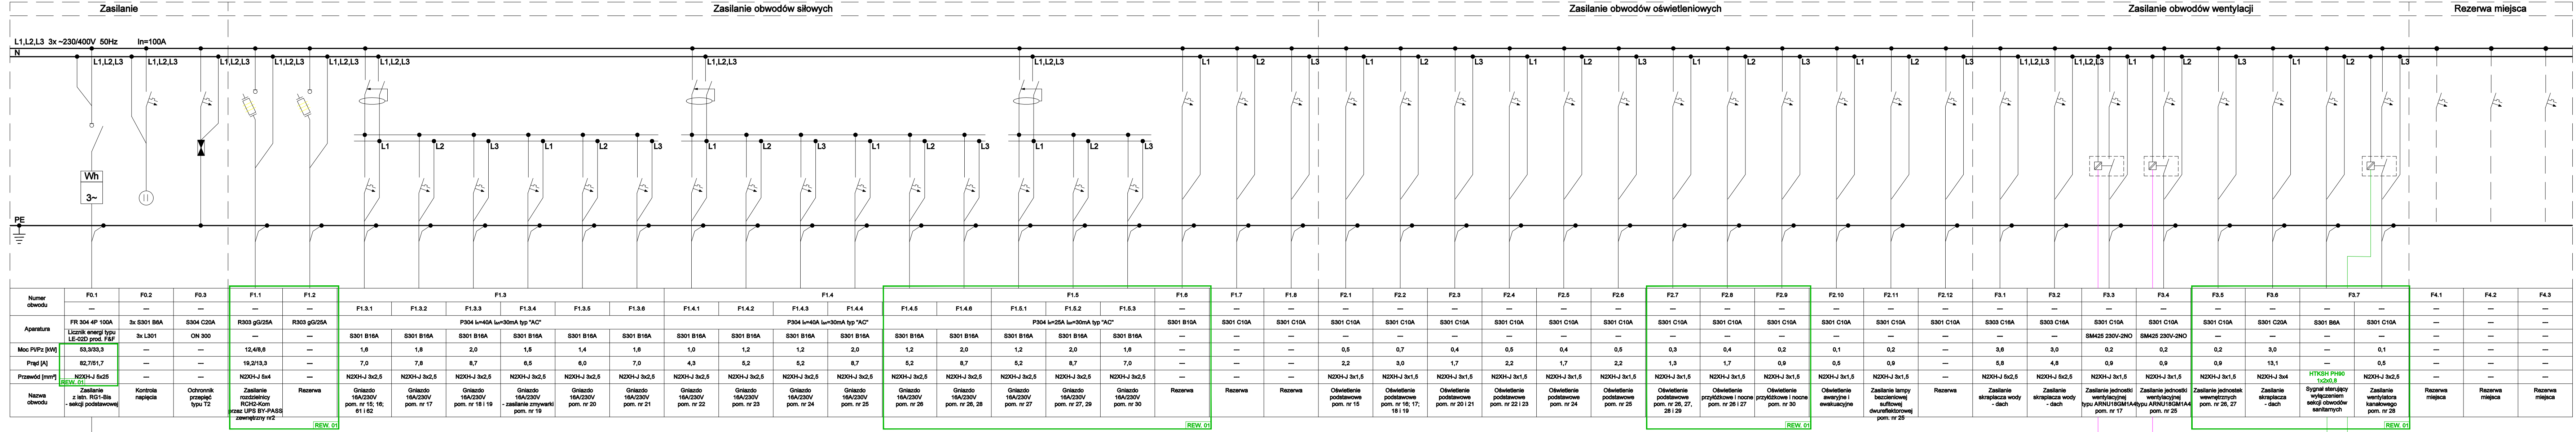

UWAGI:

- Rozdzielnicę wykonać jako wnękową, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP30 w oparciu o aparaturę firmy Schrack, Legrand bądź równoważną.
- Kabel zasilający wprowadzić góra, wyprowadzenia kabli góra.
- W rozdzielni zostawić min. 30% rezerwy miejsca.
- W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń może zajść konieczność zmiany wartości zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.



Stworzenie urządzeń w zakresie b. sanitarnej

Moduł SSP zgodnie z schematem ideowym instalacji SSP